



Подсоединение со стороны пола

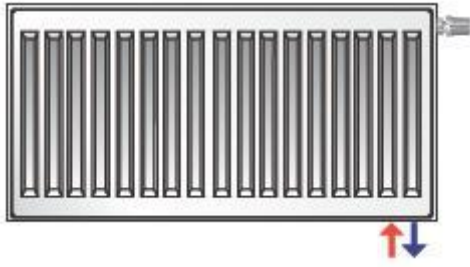

Ось питательной трубы всегда расположена в 80 мм от боковой грани радиатора, а ось обратной трубы - в 30 мм. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.

Промежуточное боковое подключение

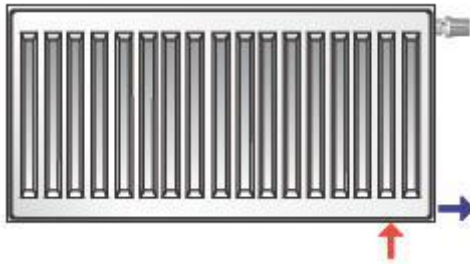

Промежуточное диагональное подключение

