



## Подсоединение со стороны пола

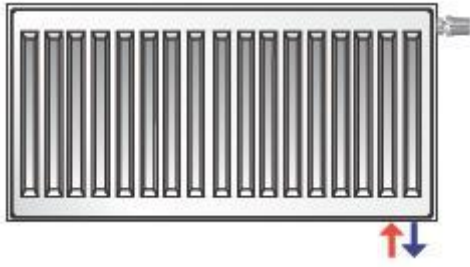

*Ось питательной трубы всегда расположена в 80 мм от боковой грани радиатора, а ось обратной трубы - в 30 мм. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.*

## Промежуточное боковое подключение

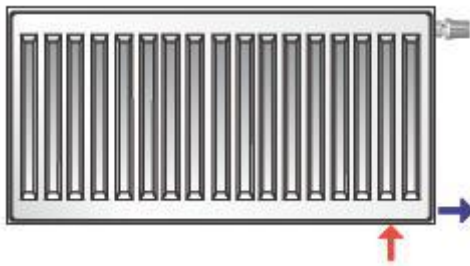

## Промежуточное диагональное подключение

